


Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material

SAGA 101/107 – Mindestabstände in Millimetern

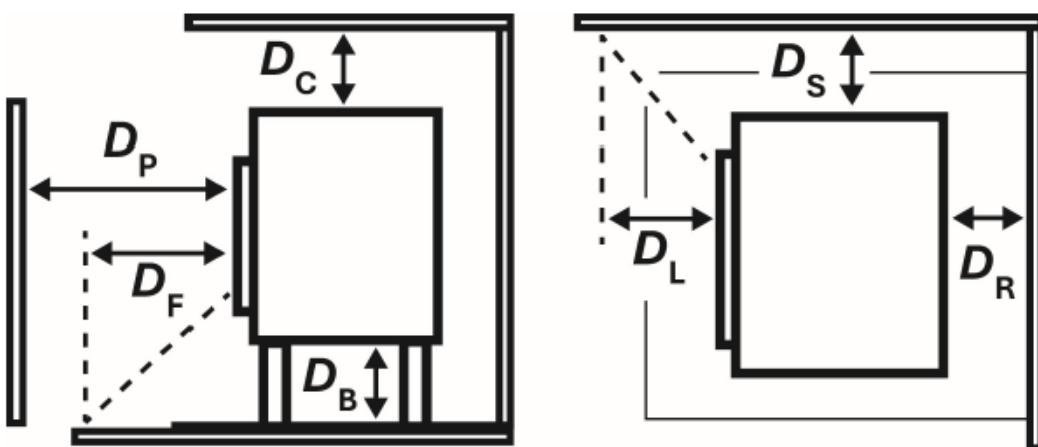

SAGA101

Front (D_P)	1000	mm
Rückseite (D_R)	400	mm
Seite (D_S)	600	mm
Unten (D_B)	200	mm
Decke (D_C)	750	mm
Strahlung Unten(D_F)	200	mm
Strahlung Seite (D_L)	600	mm

SAGA107

Front (D_P)	1000	mm
Rückseite (D_R)	500	mm
Seite (D_S)	700	mm
Unten (D_B)	200	mm
Decke (D_C)	750	mm
Strahlung Unten(D_F)	200	mm
Strahlung Seite (D_L)	600	mm